

アンカー施工図
（Ｓ＝１／２）

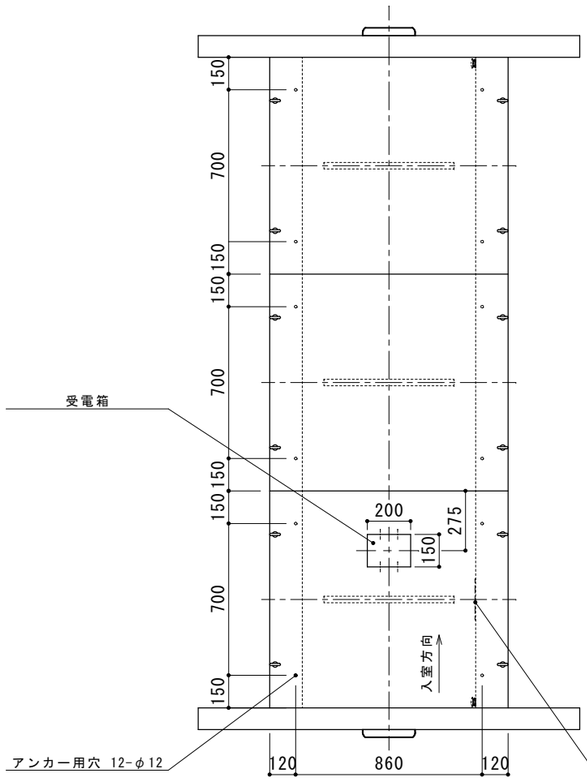

仕　様

集塵効率	０．３μｍ粒子にて９９．９９％以上	
循環回数	ＪＥＴ時 ～ 約８８４[回／時] ／ 循環時 ～ 約４６１[回／時]	
エアージェットノズル	６６個（パルスジェットノズル～１８個）	
吹出風速	ＪＥＴ時 ～ 約２５[ｍ／ｓ]	
風量	ＪＥＴ時 ～ 約６９[m3／ｍｉｎ] ／ 循環時 ～ 約３６[m3／ｍｉｎ]	
プレフィルター	サランネットフィルター　１５０×４００　×１２枚	
メインフィルター	ＨＥＰＡフィルター　３Ａ－９１６１５０ＴＬＬＡＵＦ　×６枚	
送風機	ＬＮＦ－６Ｅ×６台	
騒音	約７６ｄＢ（Ａスケール）装置より１ｍにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみＳＵＳ＃６００相当以上）	
床	無し（建築床を使用）	
電源	ＡＣ２００Ｖ　３φ　５０／６０[Ｈｚ]	
消費電力	ＪＥＴ時 ～ 約１６８０[Ｗ]（約８．７[Ａ]）／ 循環時 ～ 約３００[Ｗ]	
設備電力	ＡＣ２００Ｖ ～ 約３６１０[ＶＡ] ／ ＡＣ１００Ｖ ～ 約８００[ＶＡ]	
重量	約９４０[ｋｇ]	
塗色	ホワイトグレー色　半ツヤ（ＡＴＣ－７）	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
標準音声内容	エアーシャワー中は体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を落とす事が出来ます（ご指定可能）	
自動扉 扉開閉方式	両引シングルスライド式	
自動扉 駆動方式	ベルト駆動	
自動扉 開閉速度	２０ｃｍ／ｓ　～　５０ｃｍ／ｓ（可変）	
自動扉 安全装置	安全光線	
自動扉 扉起動	光線センサ	
自動扉 電源	ＡＣ１００Ｖ　１φ　５０／６０Ｈｚ	
標準装備内容	パルスジェットノズル（高除塵効果）	姿見（実用新案取得済）
	ＤＣＢＬターボファン（省電力）	エアーインジケータ（風速監視用）
	ＬＥＤ照明(退室後１０秒で消灯)	音声案内（音声変更可能）
	クリーンアップ機能(退室後２分で停止)	マイコン制御（各種設定可能）
	天井エアーカーテン（高清浄化）	

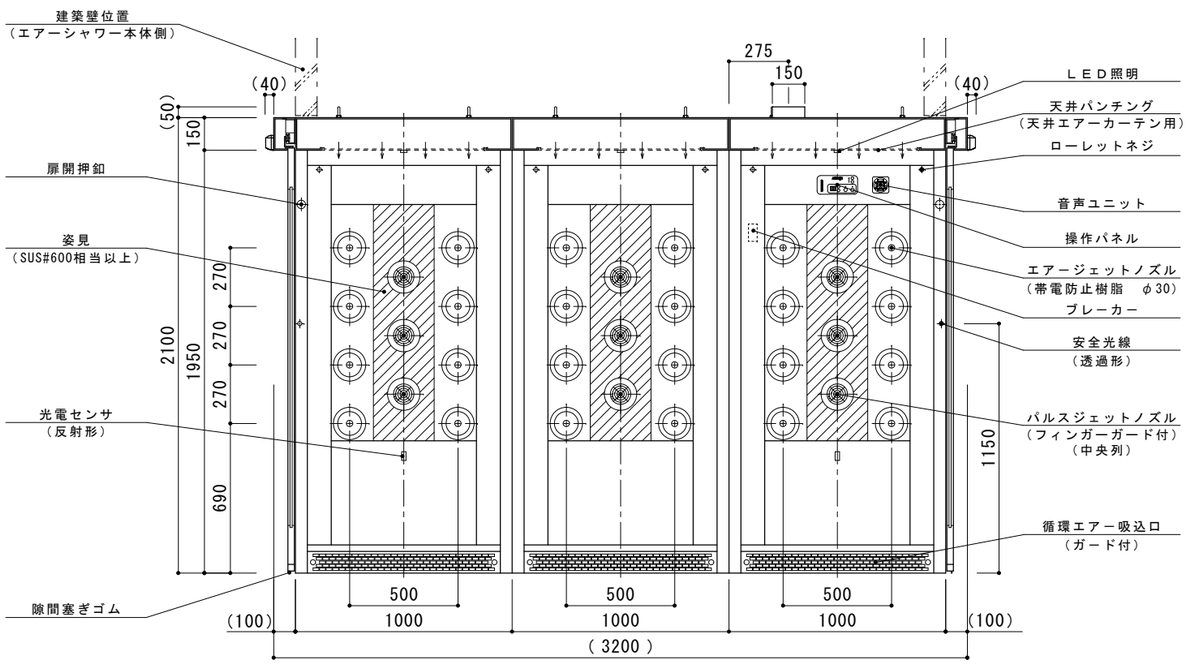

A-A'断面

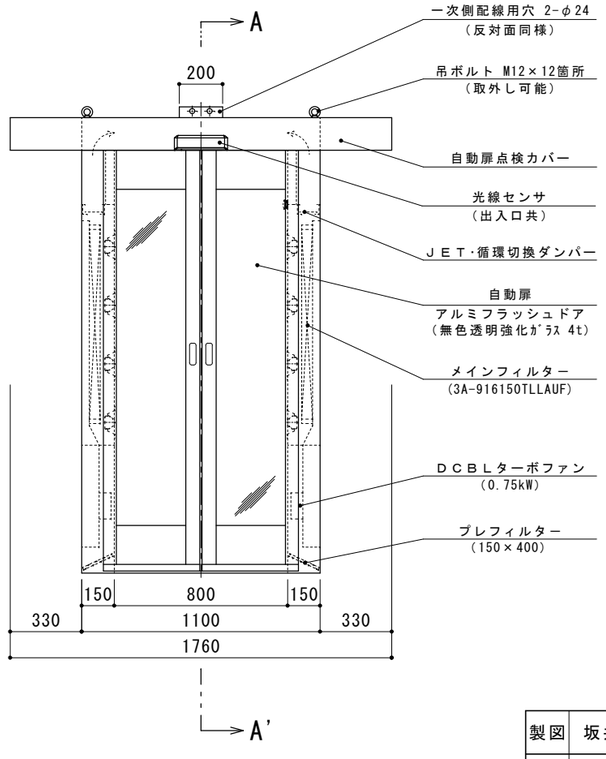

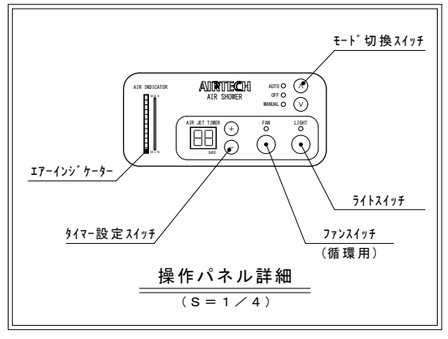

操作パネル詳細
（Ｓ＝１／４）

製図	坂井	'20-05-12	AIRTECH 日本エアーテック	品名	エアーシャワー
審査	大野	三角法		型式	ＡＡＳ－８０１７ＡＮ３
承認	小川	尺度 1/20		図番	ＣＶ２１２３６３２ ⚠0