項目		仕様
集塵効率		0.3μm粒子にて99.99%以上
循環回数		JET時 ～ 約468 回/時 / 循環時 ～ 約131 回/時
エアージェットノズル		60 個（パルスジェットノズル ～ 12 個）
吹出風速		JET時 ～ 約25 m/s
風量		JET時 ～ 約64 m³/min / 循環時 ～ 約18 m³/min
プレフィルタ		サランネットフィルタ CD3228129 × 6 枚
メインフィルタ		HEPAフィルタ CD3228464 × 3 枚
送風機		LNF-6G × 3 台
騒音		約74 dB（Aスケール）装置より1mにて
内外装		鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみSUS#600相当以上）
床		無し（建築床を使用）
電源		AC 200 V 3φ 50/60 Hz
消費電力		JET時 ～ 約1880 W / 循環時 ～ 約140 W
設備電力		AC 200 V ～ 約3820 VA / AC 100 V ～ 約1000 VA
重量		約1040 kg
塗色		ホワイトグレー色 半ツヤ（ATC-7）
自動扉	扉開閉方式	片引ダブルスライド式
	駆動方式	ベルト駆動
	開閉速度	約200 mm/s ～ 400 mm/s（可変）
	安全装置	安全光線
	扉起動	エリアセンサ
	電源	AC 100 V 1φ 50/60 Hz

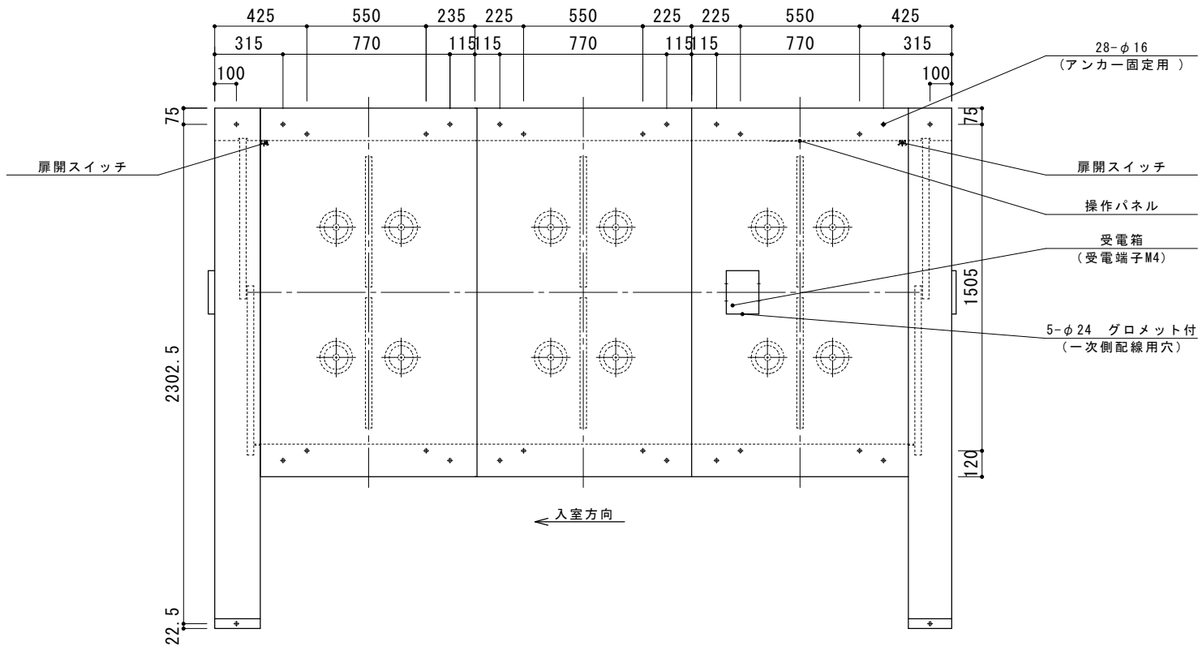

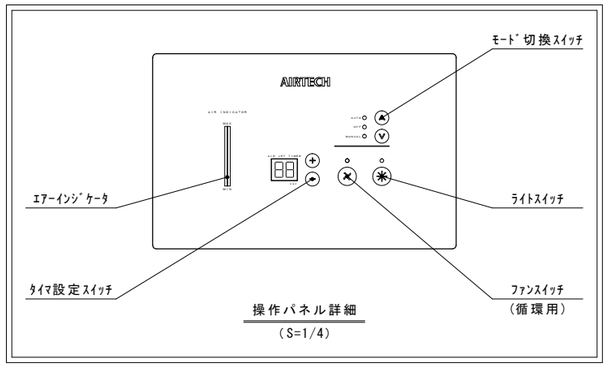

操作パネル詳細
（S=1/4）

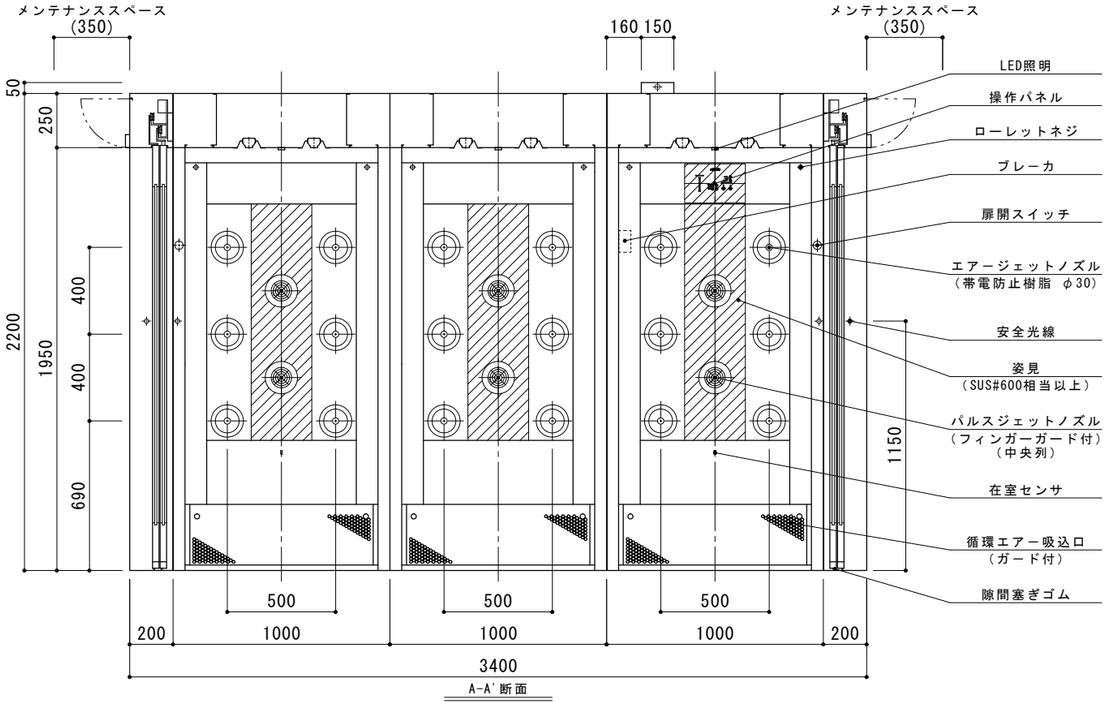

A-A' 断面

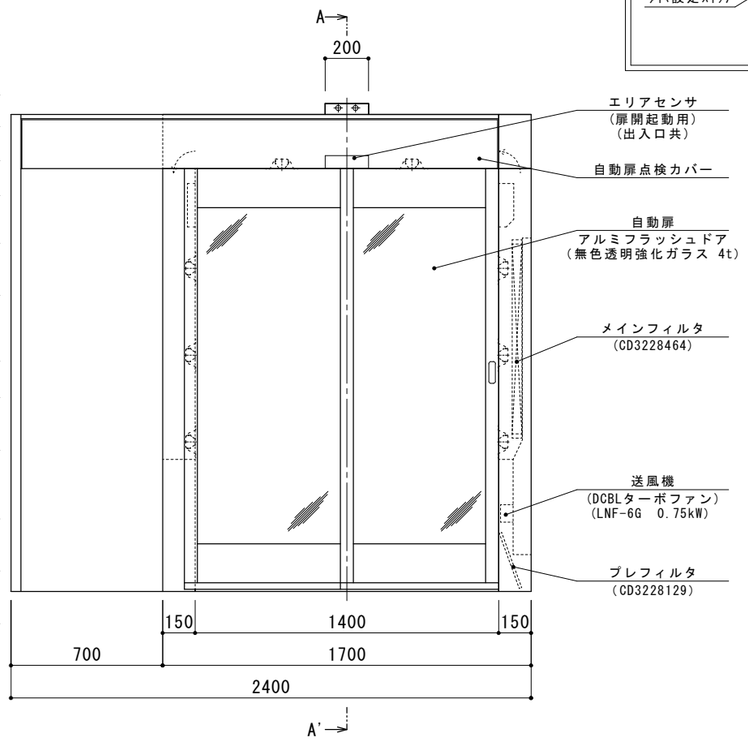



アンカー施工図
（S=1/2）

標準図

製図	安達	'24-02-09	AIRTECH 日本エアーテック	品名	エアーシャワー
審査	福田	三角法		型式	EAS18-1419103ACM-A
承認	大野	尺度 1/20		図番	CV2142971 △0