

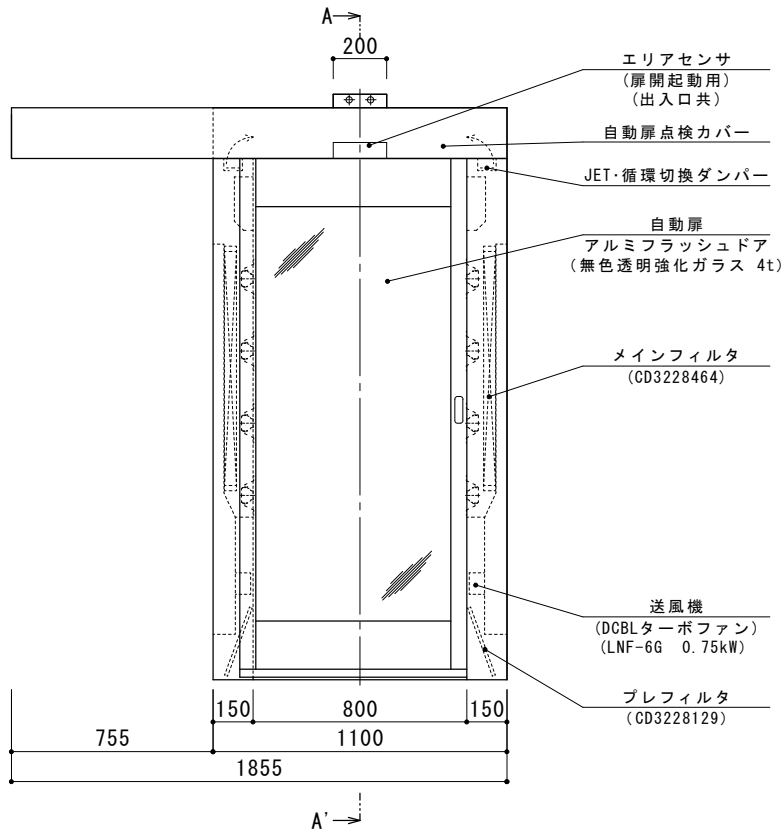
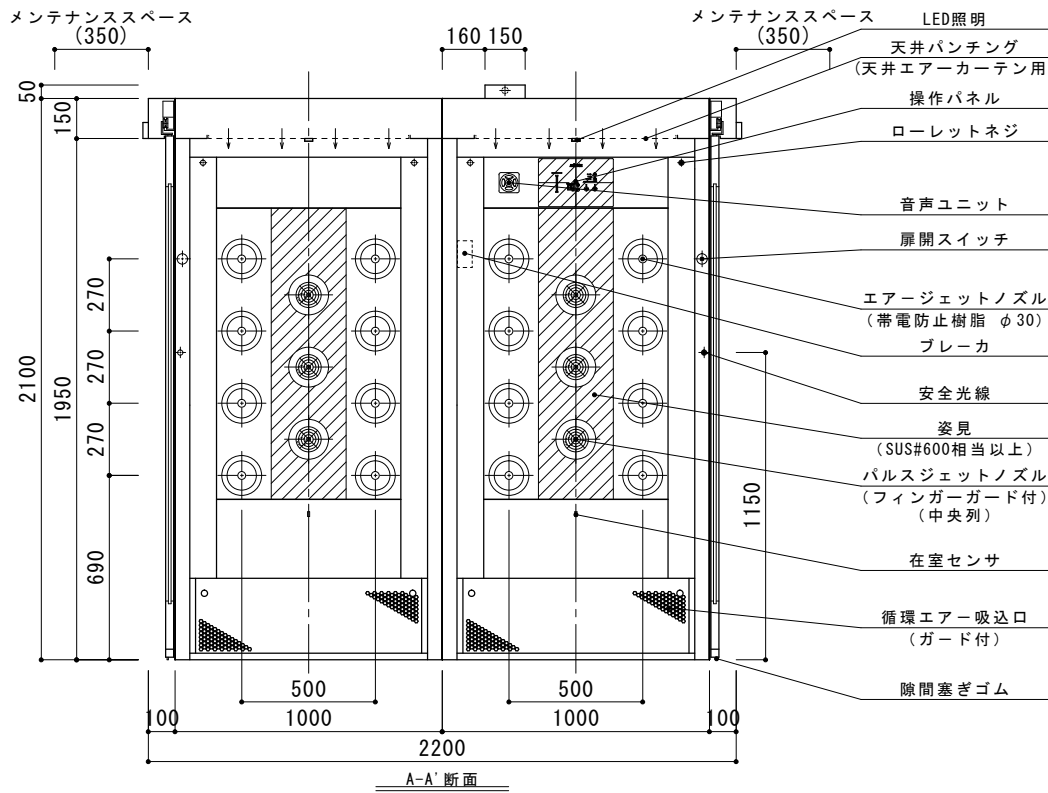
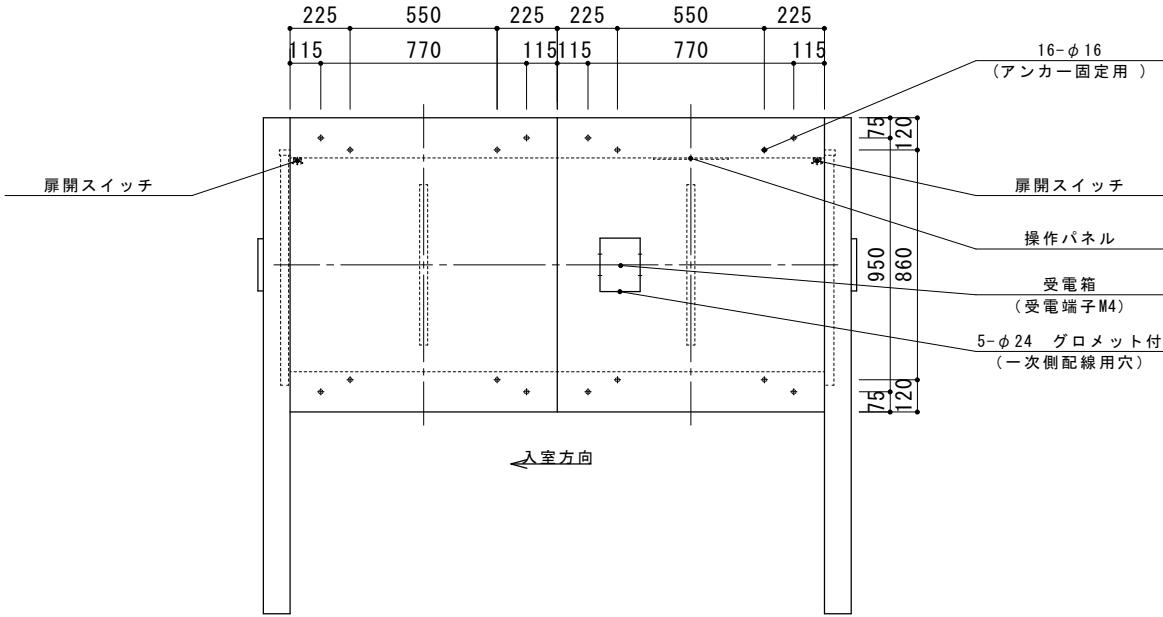


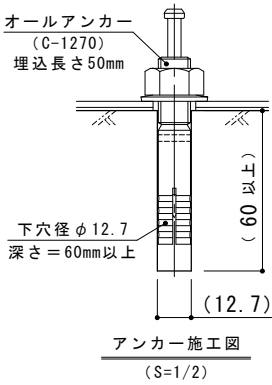

項目	仕様	
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	JET時 ～ 約903 回/時 / 循環時 ～ 約461 回/時	
エアージェットノズル	44 個（パルスジェットノズル ～ 12 個）	
吹出風速	JET時 ～ 約25 m/s	
風量	JET時 ～ 約47 m³/min / 循環時 ～ 約24 m³/min	
プレフィルタ	サランネットフィルタ CD3228129 × 8 枚	
メインフィルタ	HEPAフィルタ CD3228464 × 4 枚	
送風機	LNF-6G × 4 台	
騒音	約72 dB（Aスケール）装置より1mにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみSUS#600相当以上）	
床	無し（建築床を使用）	
電源	AC 200 V 3φ 50/60 Hz	
消費電力	JET時 ～ 約1080 W / 循環時 ～ 約170 W	
設備電力	AC 200 V ～ 約2500 VA / AC 100 V ～ 約1000 VA	
重量	約540 kg	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ（ATC-7）	
自動扉	扉開閉方式	片引シングルスライド式
	駆動方式	ベルト駆動
	開閉速度	約200 mm/s ～ 400 mm/s（可変）
	安全装置	安全光線
	扉起動	エリアセンサ
	電源	AC 100 V 1φ 50/60 Hz

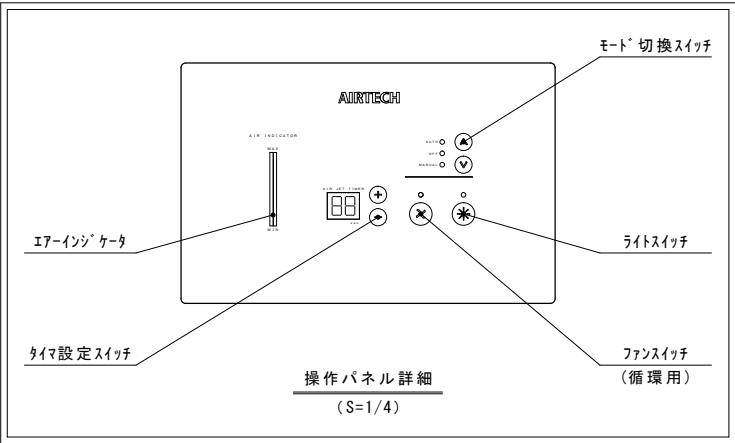

					標準図		
製図	安達	' 24-03-06		AIRTECH 日本エア・テック	品名	エアーシャワー	
審査	福田	三角法			型式	AAS18-0819102APM-N	
承認	大野	尺度	1/20		図番	C V 2 1 4 2 8 9 8	